

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

RU Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию СИСТЕМА АВТОПУСКА

Модель: АП-85600



2011-09-28

Содержание

Описание оборудования	3
Технические характеристики	4
Правила по технике безопасности	4
Основные режимы работы	5
Правила по эксплуатации оборудования	7
Техническое обслуживание оборудования	8
Срок службы.....	8
Гарантийное обязательство	8

Уважаемый покупатель!

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ!

Система Автопуска (АПК) представляет собой отдельное электронное устройство, с помощью которого можно автоматически дистанционно управлять подключением генератора к нагрузке при отключении основной сети электропитания. Система Автопуска может быть подключена к генераторам **Энергомаш**, моделей **ЭГ-8728Е / ЭГ-8745Е / ЭГ-8755Е / ЭГ-8765Е**, оснащенных специальным разъемом на панели управления «ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АПК».

Описание оборудования.

Система Автопуска (АПК).

Система Автопуска (АПК) – специально разработанная автоматическая система, которая может быть использована для распределения нагрузки между генератором и основной системой энергоснабжения автоматически / вручную. Она может подключить и отключить генератор, а так же отобразить состояние питающей сети. Пользователь может запустить / остановить генератор автоматически / вручную.

Панель АПК.



- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| 1). Вкл/Выкл | Включение/Выключение АПК |
| 2). Старт/Стоп | Кнопка запуска генератора |
| 3). Двиг. | Индикатор работы двигателя генератора |
| 4). Мощ. | Индикатор состояния электросети |
| 5). Ген. | Индикатор силового выхода генератора |
| 6). Вых. | Индикатор выходного напряжения |

Технические характеристики.

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| (1) ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ: | 220 Вольт $\pm 20\%$ |
| (2) ПИТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА: | 230V $\pm 20\%$ |
| (3) НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК: | 32А |
| (3) ЧАСТОТА ТОКА: | 50 Герц |
| (4) ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ: | -20С - +70С |
| (5) ВЛАЖНОСТЬ: | 30% - 85% |

Правила по технике безопасности.

Перед подключением Системы Автозапуска убедитесь в том, что все подключаемые провода обесточены, генератор выключен и на кабеле питающей сети отсутствует напряжение.

Подключите провода к колодке и управляющий кабель в строгом соответствии со схемой подключения (Рисунок 1).

Подключите кабель защитного заземления к клемме корпуса.

Проверьте крепление проводов к колодке Системы Автозапуска.

Установите защитную крышку колодки.

Перед первым включением переключатель «Автопуск вкл/выкл» должен находиться в положении «выкл».

Основные режимы работы.

1). ЗАПУСК: В ходе этого процесса двигатель получает сигнал для старта и запускает генератор. Сигнальная лампа двигателя генератора будет мигать при запуске.

а). Система управления двигателем получает сигнал на старт, проверяет систему и подготавливается к запуску.

б). Открывается обогатитель карбюратора.

в). Замыкается пусковое реле и стартер запускается на 3 секунды.

г). При достижении двигателем скорости вращения 1000 об/мин., обогатитель закрывается.

д). Запуск считается успешным, если двигатель достигает скорости вращения 2500 об/мин.

е). Если скорость вращения двигателя ниже 2500 об/мин, система находится в режиме ожидания.

ж). Если скорость вращения падает до нуля по истечении 6 секунд, это считается неисправностью запуска.

з). Обогатитель закрывается, повторяются шаги в, г, д, е, ж и происходит повторный запуск.

и). Если второй запуск заканчивается неисправностью, система повторяет шаги б, в, г, д, е, ж и производит перезапуск третий раз.

к). Система запускает двигатель 6 раз. Если все эти попытки неудачны, система прекращает запуск и генератор остается в состоянии стоп.

2). РАБОТА: Считается, что запуск прошел успешно, если двигатель достигает частоты вращения 2500 об/мин. Генератор готов к работе.

3). ОСТАНОВКА: При остановке частота вращения двигателя медленно уменьшается до нуля, и сигнальная лампа начинает моргать при остановке.

а). Система управления двигателем получает сигнал остановки.

б). Выход АПК выключается и размыкает цепь зажигания.

с). Обороты двигателя падают до нуля в течение 6 секунд и генератор останавливается.

4). СТОП: Когда двигатель переходит в состояние Стоп, сигнальная лампа гаснет.

5). СИЛОВОЙ ВЫХОД ГЕНЕРАТОРА: АПК переключает выход нагрузки на силовой выход генератора в течение 2-х секунд после успешного запуска генератора.

6). РУЧНОЙ ЗАПУСК / ОСТАНОВКА: Переведите выключатель Автопуск вкл/выкл в положение "Выкл", теперь вы можете использовать ручное управление старт / стоп.

а). Когда генератор находится в состоянии Стоп, нажав кнопку Старт/Стоп вы можете запустить генератор.

б). Когда генератор работает, нажав кнопку Старт/Стоп вы можете остановить генератор.

в). Когда генератор находится в режиме запуска, нажав кнопку Старт/Стоп вы можете остановить генератор.

г). Когда генератор находится в режиме остановки, кнопка Старт/Стоп не реагирует. Система переходит в состояние Стоп.

д). Когда АПК переключен в автоматический режим, кнопка Старт/Стоп не реагирует.

7). АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК / ОСТАНОВКА:

Переведите выключатель «Автопуск вкл/выкл» в положение "Вкл", теперь генератор будет запускаться/останавливаться автоматически.

а). Если муниципальная сеть энергоснабжения работает нормально, АПК выдает сигнал остановки на генератор и переключает выход нагрузки на основную линию электропитания.

б). Если муниципальная сеть энергоснабжения выключается и генератор находится в состоянии Стоп, АПК выдает сигнал на запуск генератора (см. ЗАПУСК и СИЛОВОЙ ВЫХОД ГЕНЕРАТОРА).

в). Если муниципальная сеть электропитания изменится, система среагирует по истечении 4-х секунд чтобы исключить неправильное переключение.

8). ИНДИКАТОР РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДВИГ.):

а). Когда генератор находится в режиме запуска либо остановка, лампа мигает.

б). Генератор в режиме работы – лампа горит.

в). Генератор в режиме стоп, лампа не горит.

9). ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ (МОЩ.):

Лампа горит, когда питание поступает с муниципальной сети электропитания, лампа выключается, когда электропитание отключается.

10). ИНДИКАТОР СИЛОВОГО ВЫХОДА ГЕНЕРАТОРА (ГЕН.):

Лампа горит, когда генератор работает и гаснет, когда генератор выключается.

11). ИНДИКАТОР ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВЫХ.):

Лампа горит, когда с выхода АПК поступает напряжение и гаснет, когда напряжение пропадает.

Внимание: При работающем генераторе аккумуляторная батарея должна быть всегда подключена к цепи.

Правила по эксплуатации оборудования.

Проверьте правильность соединения проводов в соответствии со схемой (Рисунок 1).

Соедините АПК и соответствующий разъем генератора прилагаемым кабелем.

Установите защитные крышки колодки кабеля.


Ручной Запуск/ Остановка

Переведите выключатель Автопуск вкл/выкл в положение "Выкл", через две секунды нажмите кнопку Старт/стоп, генератор запустится. При повторном нажатии кнопки Старт/Стоп генератор остановится.


Автоматический Запуск/Остановка

Переведите выключатель Автопуск вкл/выкл в положение "Вкл", после того, как питание электросети выключится, генератор запустится автоматически. При восстановлении питания электросети генератор автоматически выключится в течение 5-ти секунд.

Рисунок 1. Схема подключения.

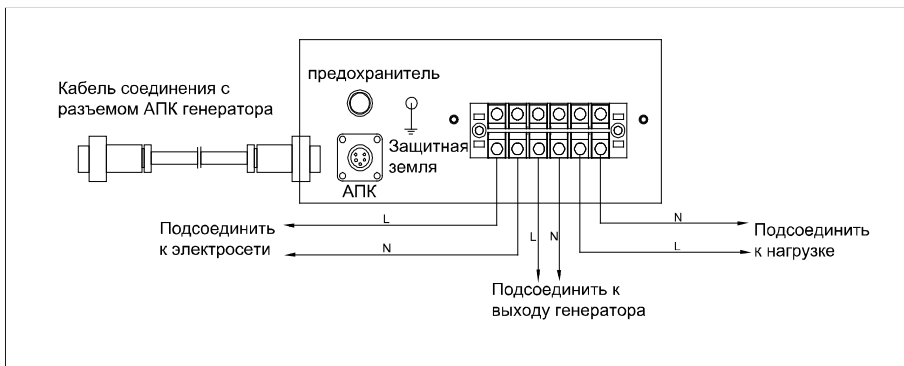

Техническое обслуживание оборудования



Внимание!

Всегда отсоединяйте инструмент от сети переменного тока перед проверкой или настройкой.

Все техническое обслуживание и ремонт, связанный с разбором инструмента может проводиться только в специальных сервисных центрах.

Срок службы товара

Срок службы товаров составляет 3 года.

Гарантийные обязательства.

На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.